



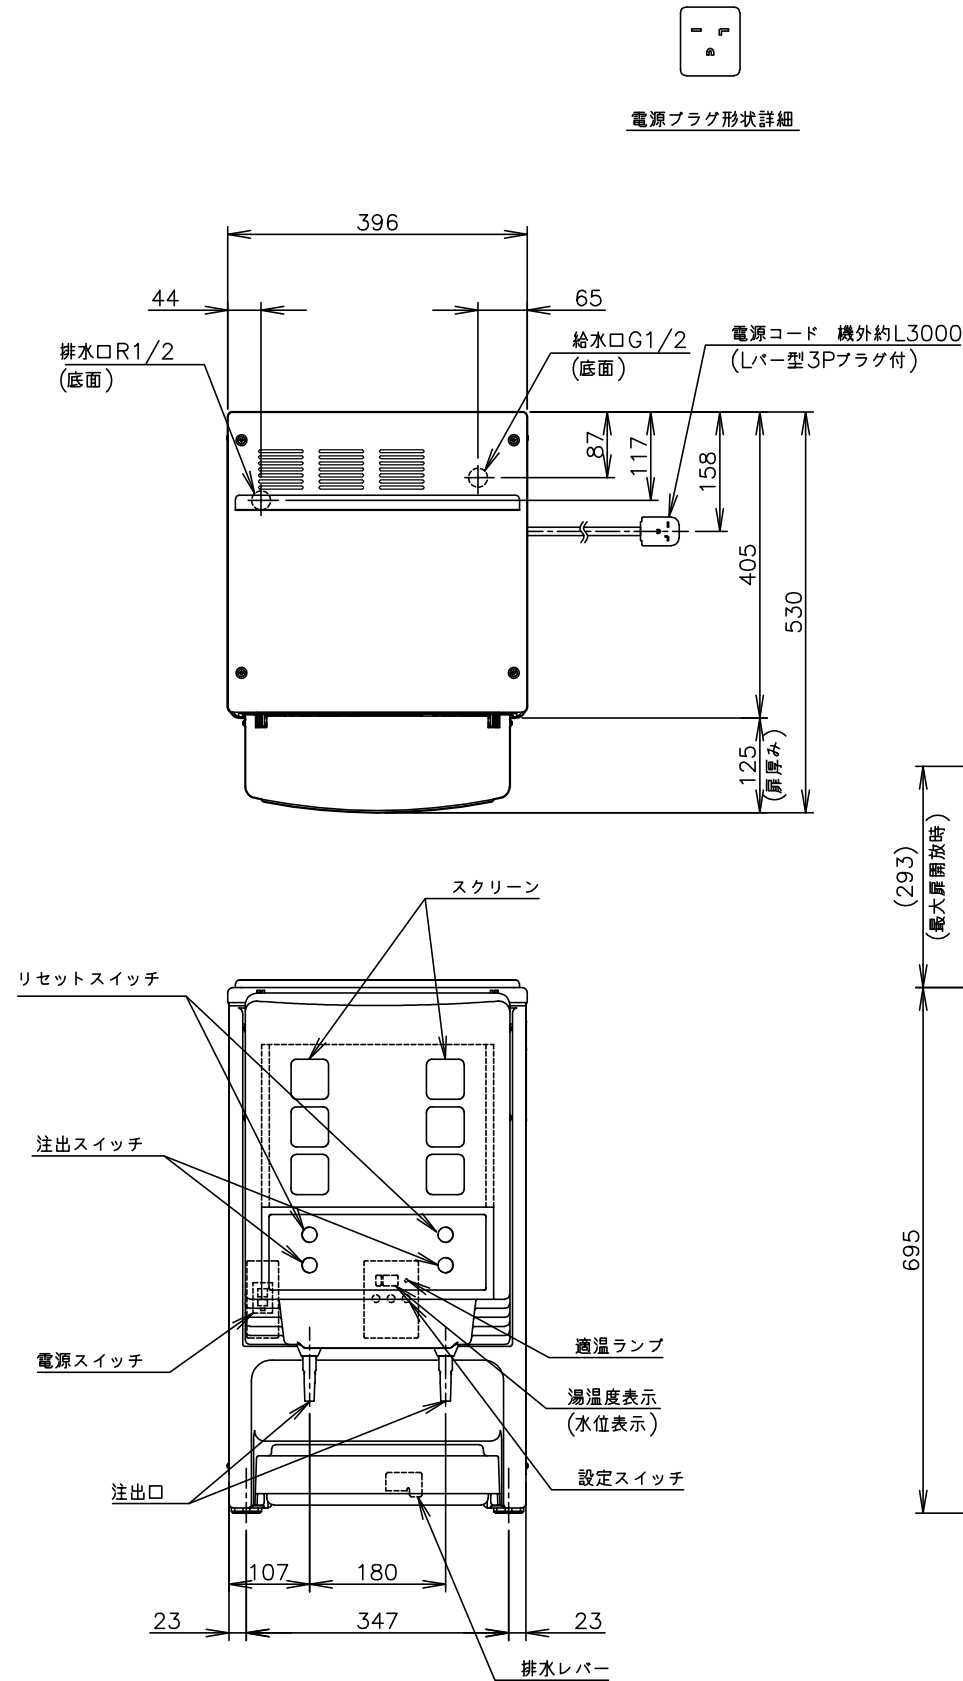

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書の据付工事に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 浄水器を使用される場合は、浄水器の使用水圧(一次水圧)範囲内で浄水器を取付けてください。
 3. 水の硬度が高い場合には軟水器の取付をお勧めします。
(目安：全硬度90ppm以上)
 4. タンク内の設定湯温と注出湯温は一致しません。
 5. 製品コード：W057
- 注) この注出能力は、一定条件での試験による値であり一般の使用では異なる場合があります。

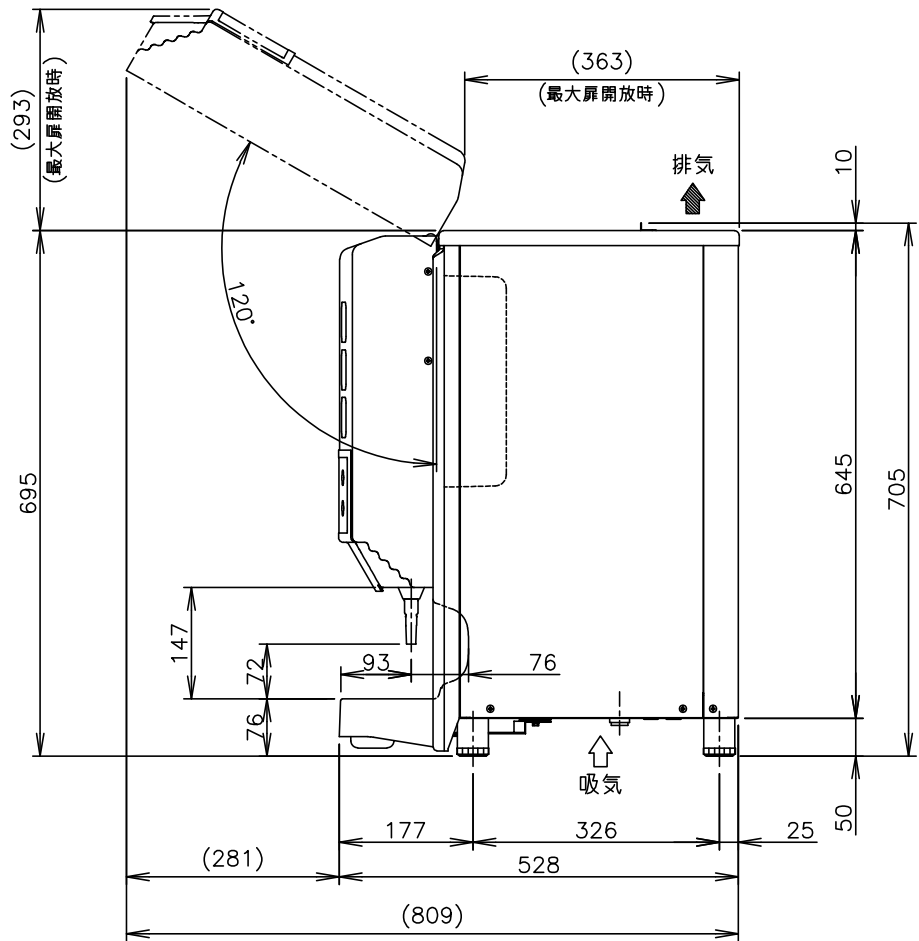

製品名	ホシザキリキッドディスペンサー
形名	DL-2HTF
電源	単相200V 50/60Hz 容量2.4kVA(12A)
電流	9.7/9.7A
消費電力	1940/1940W 電熱装置 1.9kW
電源コード	約3mプラグ含む (Lバー型 )
昇温時間	約60min (貯水量 約17Lを水温10℃→93℃に昇温する時間)
回復時間	約6min (注出不能状態から注出可能になるまでに必要な時間：約8杯注出可能) 約60min (注出不能状態から満水適温になるまでに必要な時間)
注) 注出能力	6杯/min注出 約125杯注出可能(その後は復帰時間が必要) 2杯/min注出で連続注出可能 (条件 周囲温度25℃ 給水水温10℃ 注出湯温度75℃以上 希釈水約150mL/杯 湯温度設定92℃-90℃)
飲料回路	2回路(独立回路)
原料保管	常温保存
外形寸法	幅396×奥行530×高さ705(~720)mm
外装	塗装鋼板(キャビネット、トップパネル) ABS樹脂(フロントパネル・カバー)
原料注出方式	吸引ポンプ方式
給水方式	貯湯タンク自動給水(ウォーターバルブ方式) 水道直結 給水口G1/2
排水方式	排水口R1/2
加熱装置	シーズヒーター 1.9kW
温度制御	サーミスタ制御 タンク湯温度調整可能範囲(1℃単位) 82~92℃ OFF、デファレンシャル一定(2K)
貯湯量	約17L (有効貯湯量 約12L、保安湯量 約5L)
飲料注出制御	定量注出 原料：時間制御[セット範囲0~6.5sec/(0.1sec単位)] 湯：時間制御[セット範囲0.5~7.0sec/(0.1sec単位)]
残量検知	タンク貯湯量：5段階表示(F、H、C、L、E) 原料：フロントカバー(残量確認スクリーン付) 注意ランプ点灯(設定杯数到達時、50~500杯設定可能)
電気回路保護	過負荷漏電遮断器
空焚防止保護	フロートスイッチ、サーモスタット
脚	樹脂製50~65mm調整可能
認可・認証	JET認証済(JET0623-81070-1007) 給水器具自己認証
製品質量	30kg (梱包時 35kg)
梱包	ダンボール梱包 幅460×奥行600×高さ880mm
付属品	ブラシ、予備Oリング (2種類)、インペラ (4ヶ)、マルチチューブ(4ヶ) POPレール(2ヶ)、POPカバー、ジョイントコック(2ヶ) ナットH(2ヶ)、ネジ(6ヶ)、ハンガー(2ヶ)、エルボ、バックン
使用条件	周囲温度：5~35℃、電圧変動：定格電圧の±10% 給水圧：ゲージ圧0.05~0.78MPa 使用原料：ディスペンサ用原料(指定メーカー)

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキリキッドディスペンサー DL-2HTF		設計	製図	尺度	1/10	第3角法
		2025.02.27 改訂日	作成日 2014.05.21	図番 D14005	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。